


PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1:100

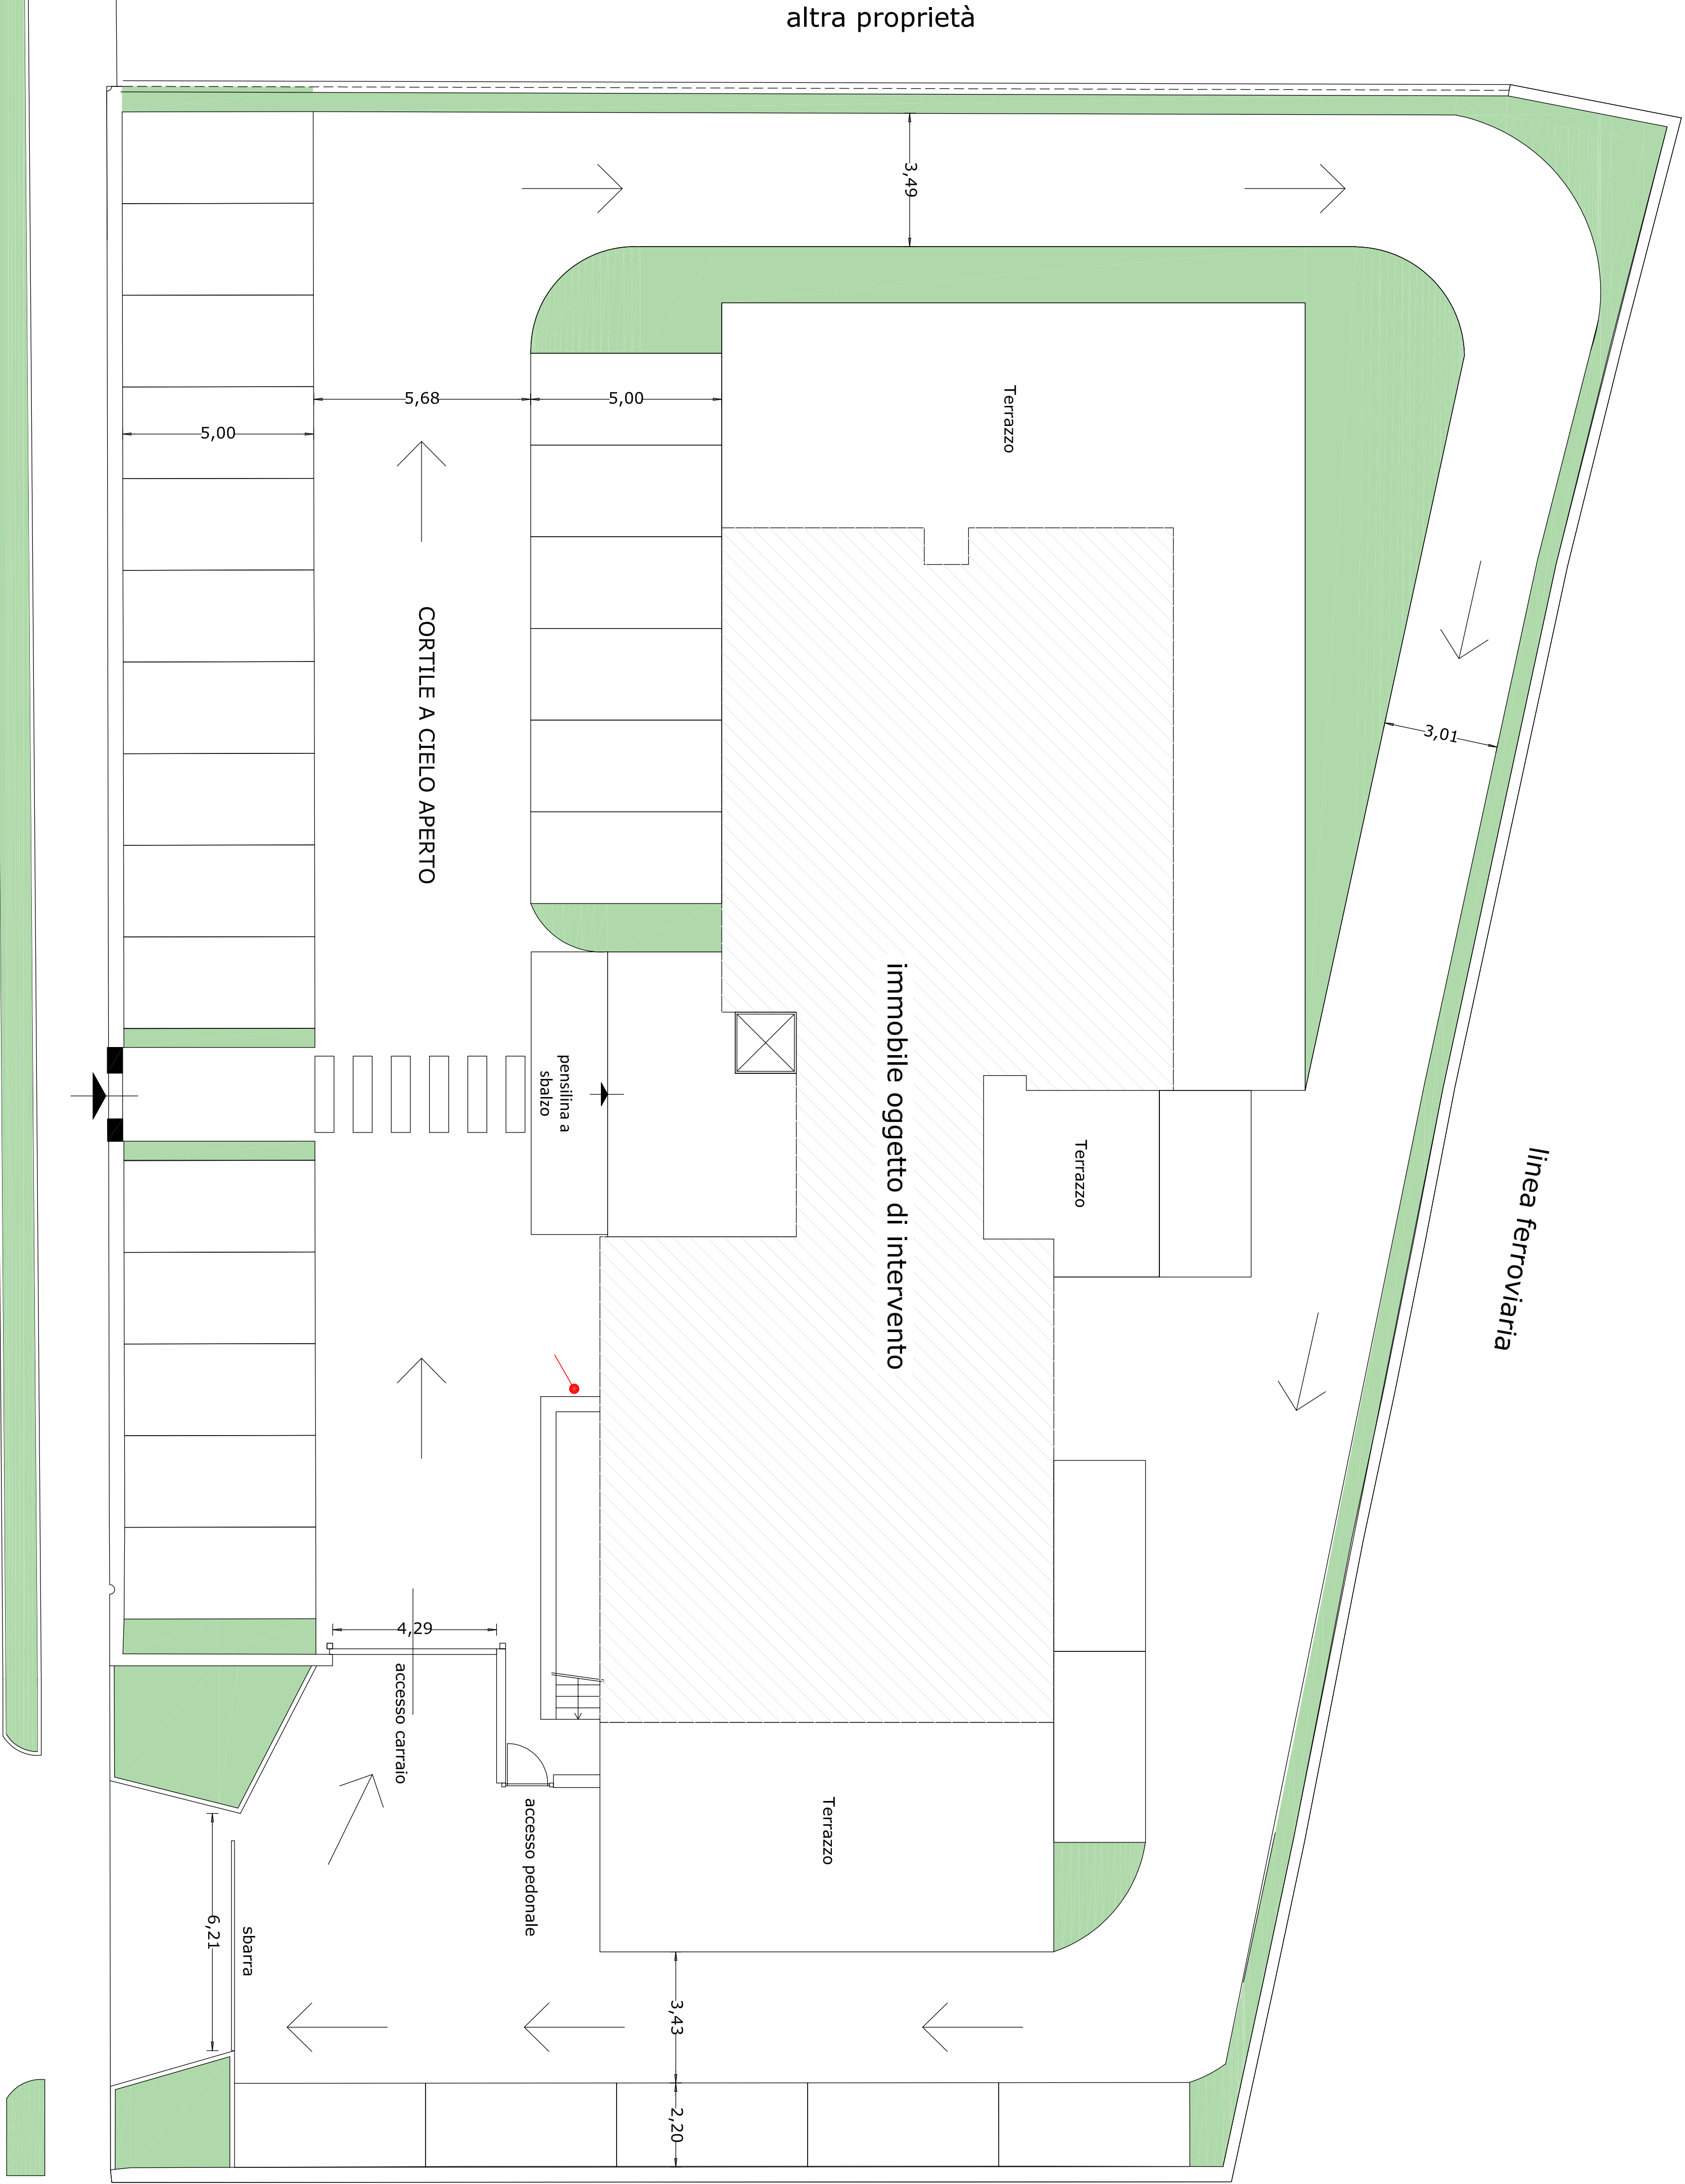

LEGENDA

Antincendio

- Porta resistente al fuoco
- Uscita di sicurezza orizzontale
- Uscita di sicurezza verso il basso
- Uscita di sicurezza verso l'alto
- Struttura di separazione REI 30
- Struttura di separazione REI 60
- Struttura di separazione REI 90
- Estintore portatile a polvere tipo 13A-89BC capacità 6 kg
- Naspo a muro UNI EN 671-1 con tubazione flessibile UNI 9487 DN25 e lancia a getto frangionao Campo d'azione degli idranti a muro UNI EN 671-1 pari a 20 m di tubo flessibile (UNI 10779/2014)
- Impianto automatico di rivelazione e allarme incendio TRAT
- Pulsante di allarme
- Attacco per motopompa singolo

Le porte delle camere e quelle che adducono alla scala protetta saranno dotate di sistema di autochiusura



Revisione	0	Pratica VV.F. valutazione progetto antincendio	Sottoscrive	Data

Data	04-02-2020	Commessa	006-A/2020	Scala	1:100	Tavola	01-06.0	Archivio	006A2020 VVF R0
------	------------	----------	------------	-------	-------	--------	---------	----------	-----------------

Comune	Brescia	Provincia	BS	Progetto	Pratica VV.F. - Attività n° 66.2/B del D.P.R. 01/08/2011 n° 151.
Ubicazione	Via Sostegno n. 10				
Committente	IGFA S.r.l. Via Giovanni Chissari n. 26 Brescia				
Oggetto	Struttura alberghiera. Planimetria generale.				

Fluid Energy	Progettazione Impianti meccanici civili e industriali.	Il progettista Ing. Umberto Bianchini Albo di Brescia A 2006
Via Corbi n. 22 - 25124 BRESCIA (BS) Tel. 030/2640000 Fax 030/2549566 E-mail fluidenergy@fluidenergy.it		