


PIANTA PIANO QUARTO
Scala 1:100
n° 16 posti letto

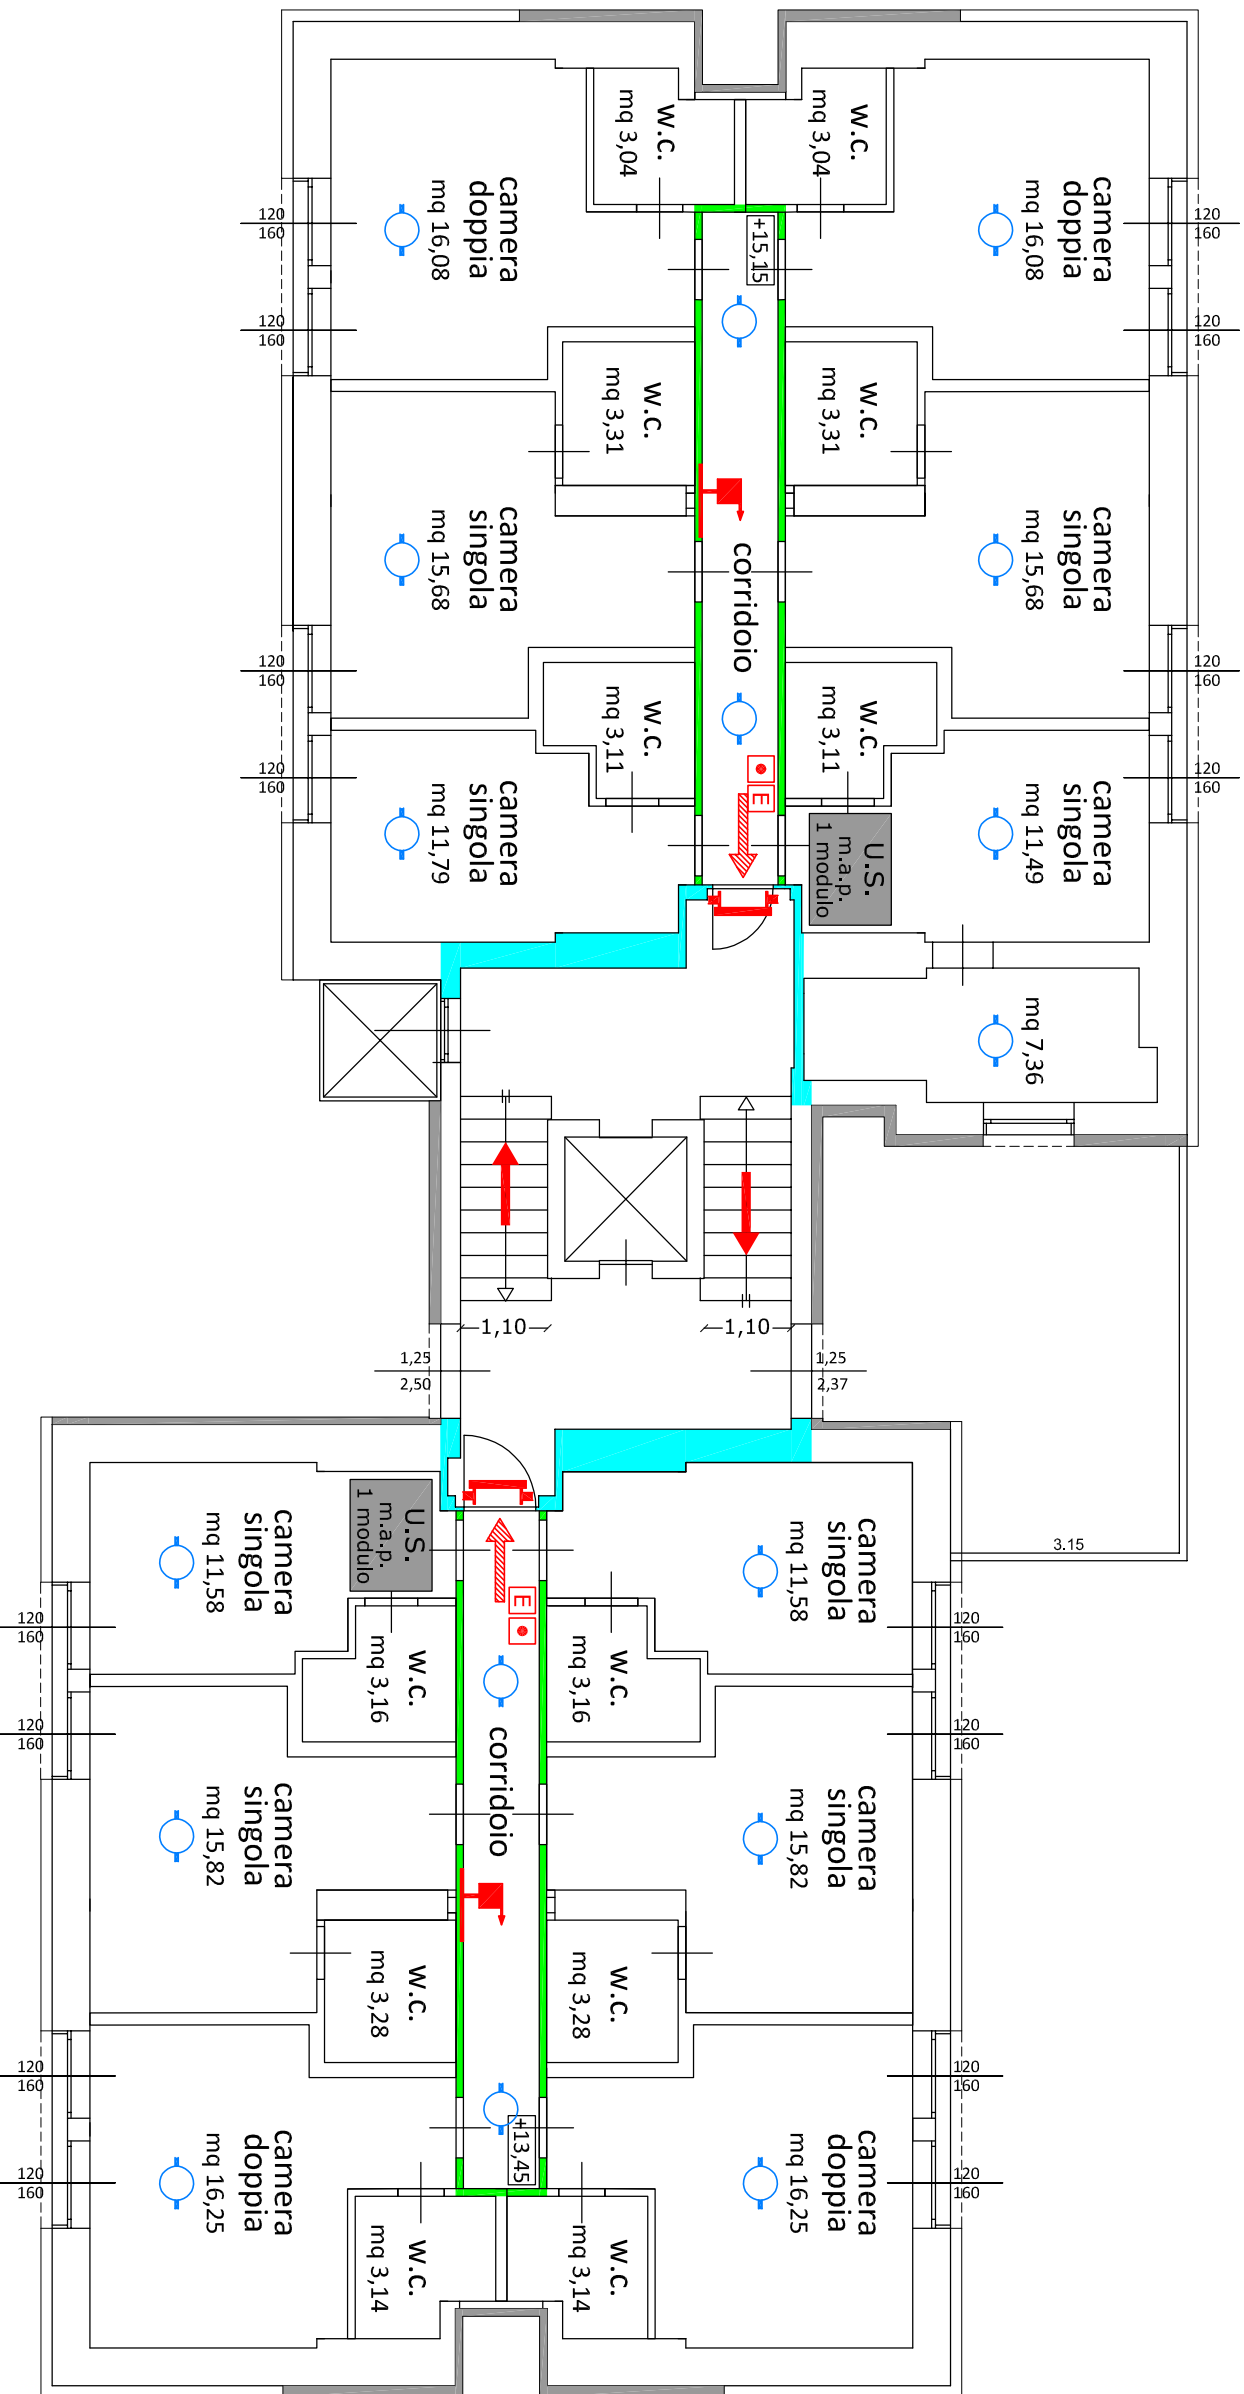


LEGENDA Antincendio

- Porta resistente al fuoco
- Uscita di sicurezza orizzontale
- Uscita di sicurezza verso il basso
- Uscita di sicurezza verso l'alto
- Struttura di separazione REI 30
- Struttura di separazione REI 60
- Struttura di separazione REI 90
- Estintore portatile a polvere tipo 13A-89BC capacità 6 Kg
- Naso a muro UNI EN 671-1 con tubazione flessibile UNI 9487 DN25 e lancia a getto frazionato Campo d'azione degli irriganti a muro UNI EN 671-1 parti a 20 m di tubo flessibile (UNI 10779/2014)
- Impianto automatico di rivelazione e allarme incendio ITRAI
- Pulsante di allarme
- Attacco per motopompa singolo

Le porte delle camere e quelle che adducono alla scala protetta saranno dotate di sistema di autochiusura

PIANTA PIANO TERZO
Scala 1:100
n° 16 posti letto

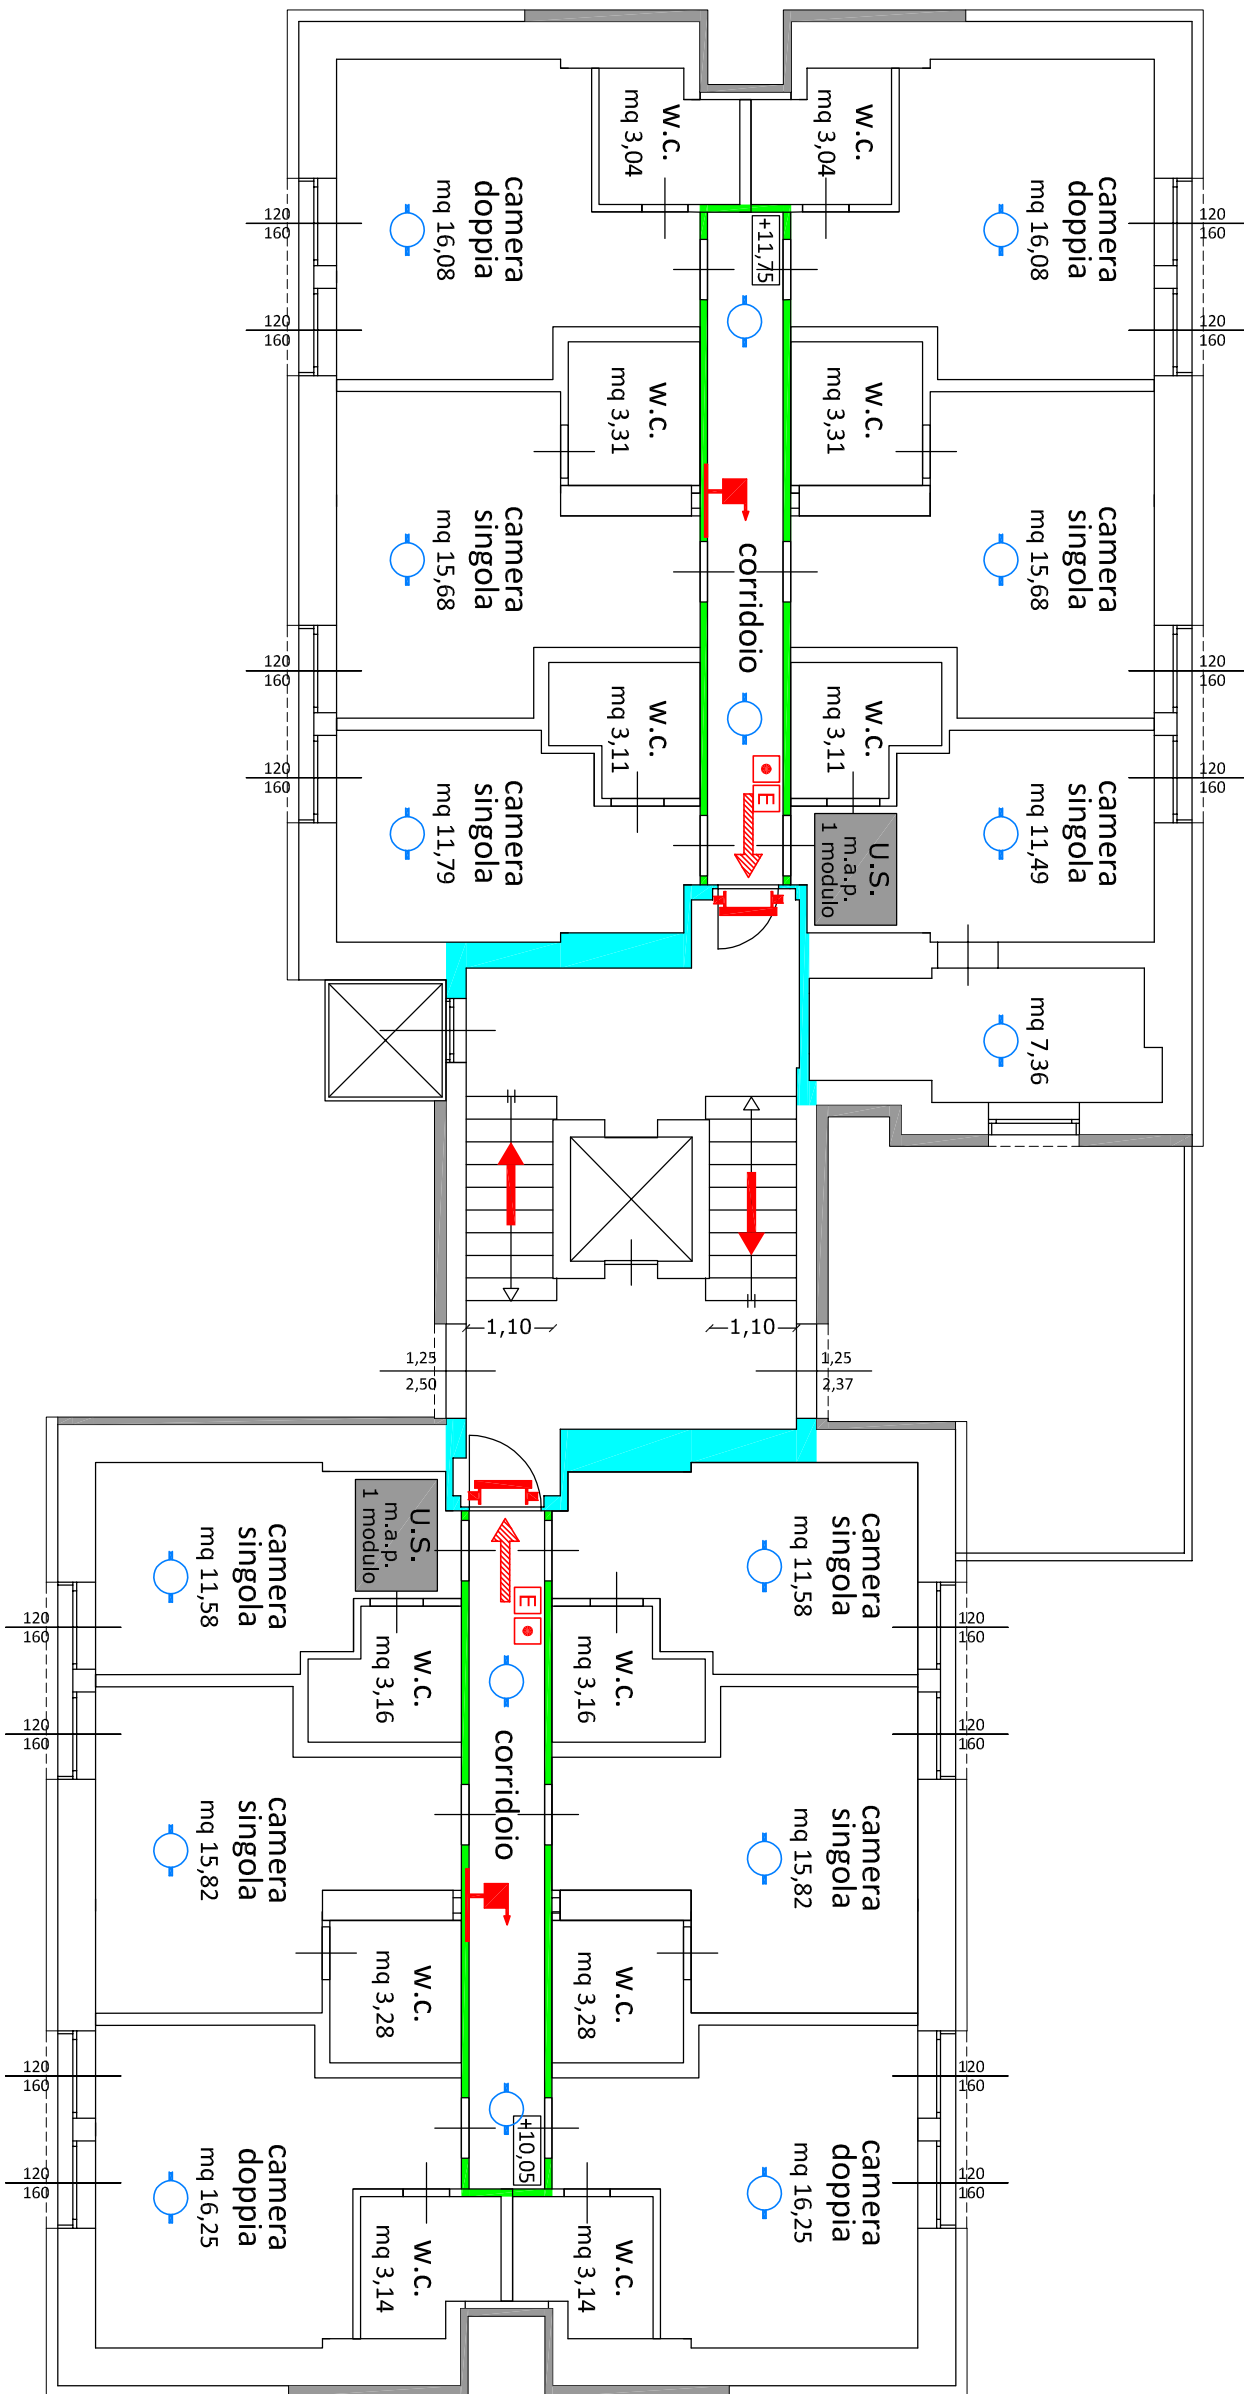

0	Pratica VV.F. valutazione progetto antincendio		
Revisione	Emissione	Sostituisce	Data



Data	Commissa	Scala	Tavola	Archivio
04-02-2020	006-A/2020	1:100	04-06.0	006A2020 VV.F R0

Comune	Brescia	Provincia	BS
Utilizzazione	: Via Sostegno n. 10		
Committente	: IGEA S.r.l. Via Giovanni Chiesi n. 26 Brescia		
Oggetto	: Struttura alberghiera. Pianta piano terzo. Pianta piano quarto.		

Fluid Energy	Progettazione impianti meccanici civili e industriali.	Il progettista Ing. Umberto Bianchini Albo di Brescia A 2006
Via Confu. n. 72 - 25124 BRESCIA (BS) Tel. 030/260000 Fax 030/2549266 E-mail fluidenergy@fluidenergy.it		