



LEGENDA Antincendio

- Porta resistente al fuoco
- Uscita di sicurezza orizzontale
- Uscita di sicurezza verso il basso
- Uscita di sicurezza verso l'alto
- Struttura di separazione REI 30
- Struttura di separazione REI 60
- Struttura di separazione REI 90
- Estintore portatile a polvere tipo 13A-89BC capacità 6 kg
- Nastro a muro UNI EN 671-1 con tubazione flessibile UNI 9487 DN25 e lancia a getto frazionato Campo d'azione degli idranti a muro UNI EN 671-1 pari a 20 m di tubo flessibile (UNI 10779/2014)
- Impianto automatico di rivelazione e allarme incendio TRAT
- Pulsante di allarme
- Attacco per motopompa singolo

Le porte delle camere e quelle che adducono alla scala protetta saranno dotate di sistema di autochiusura

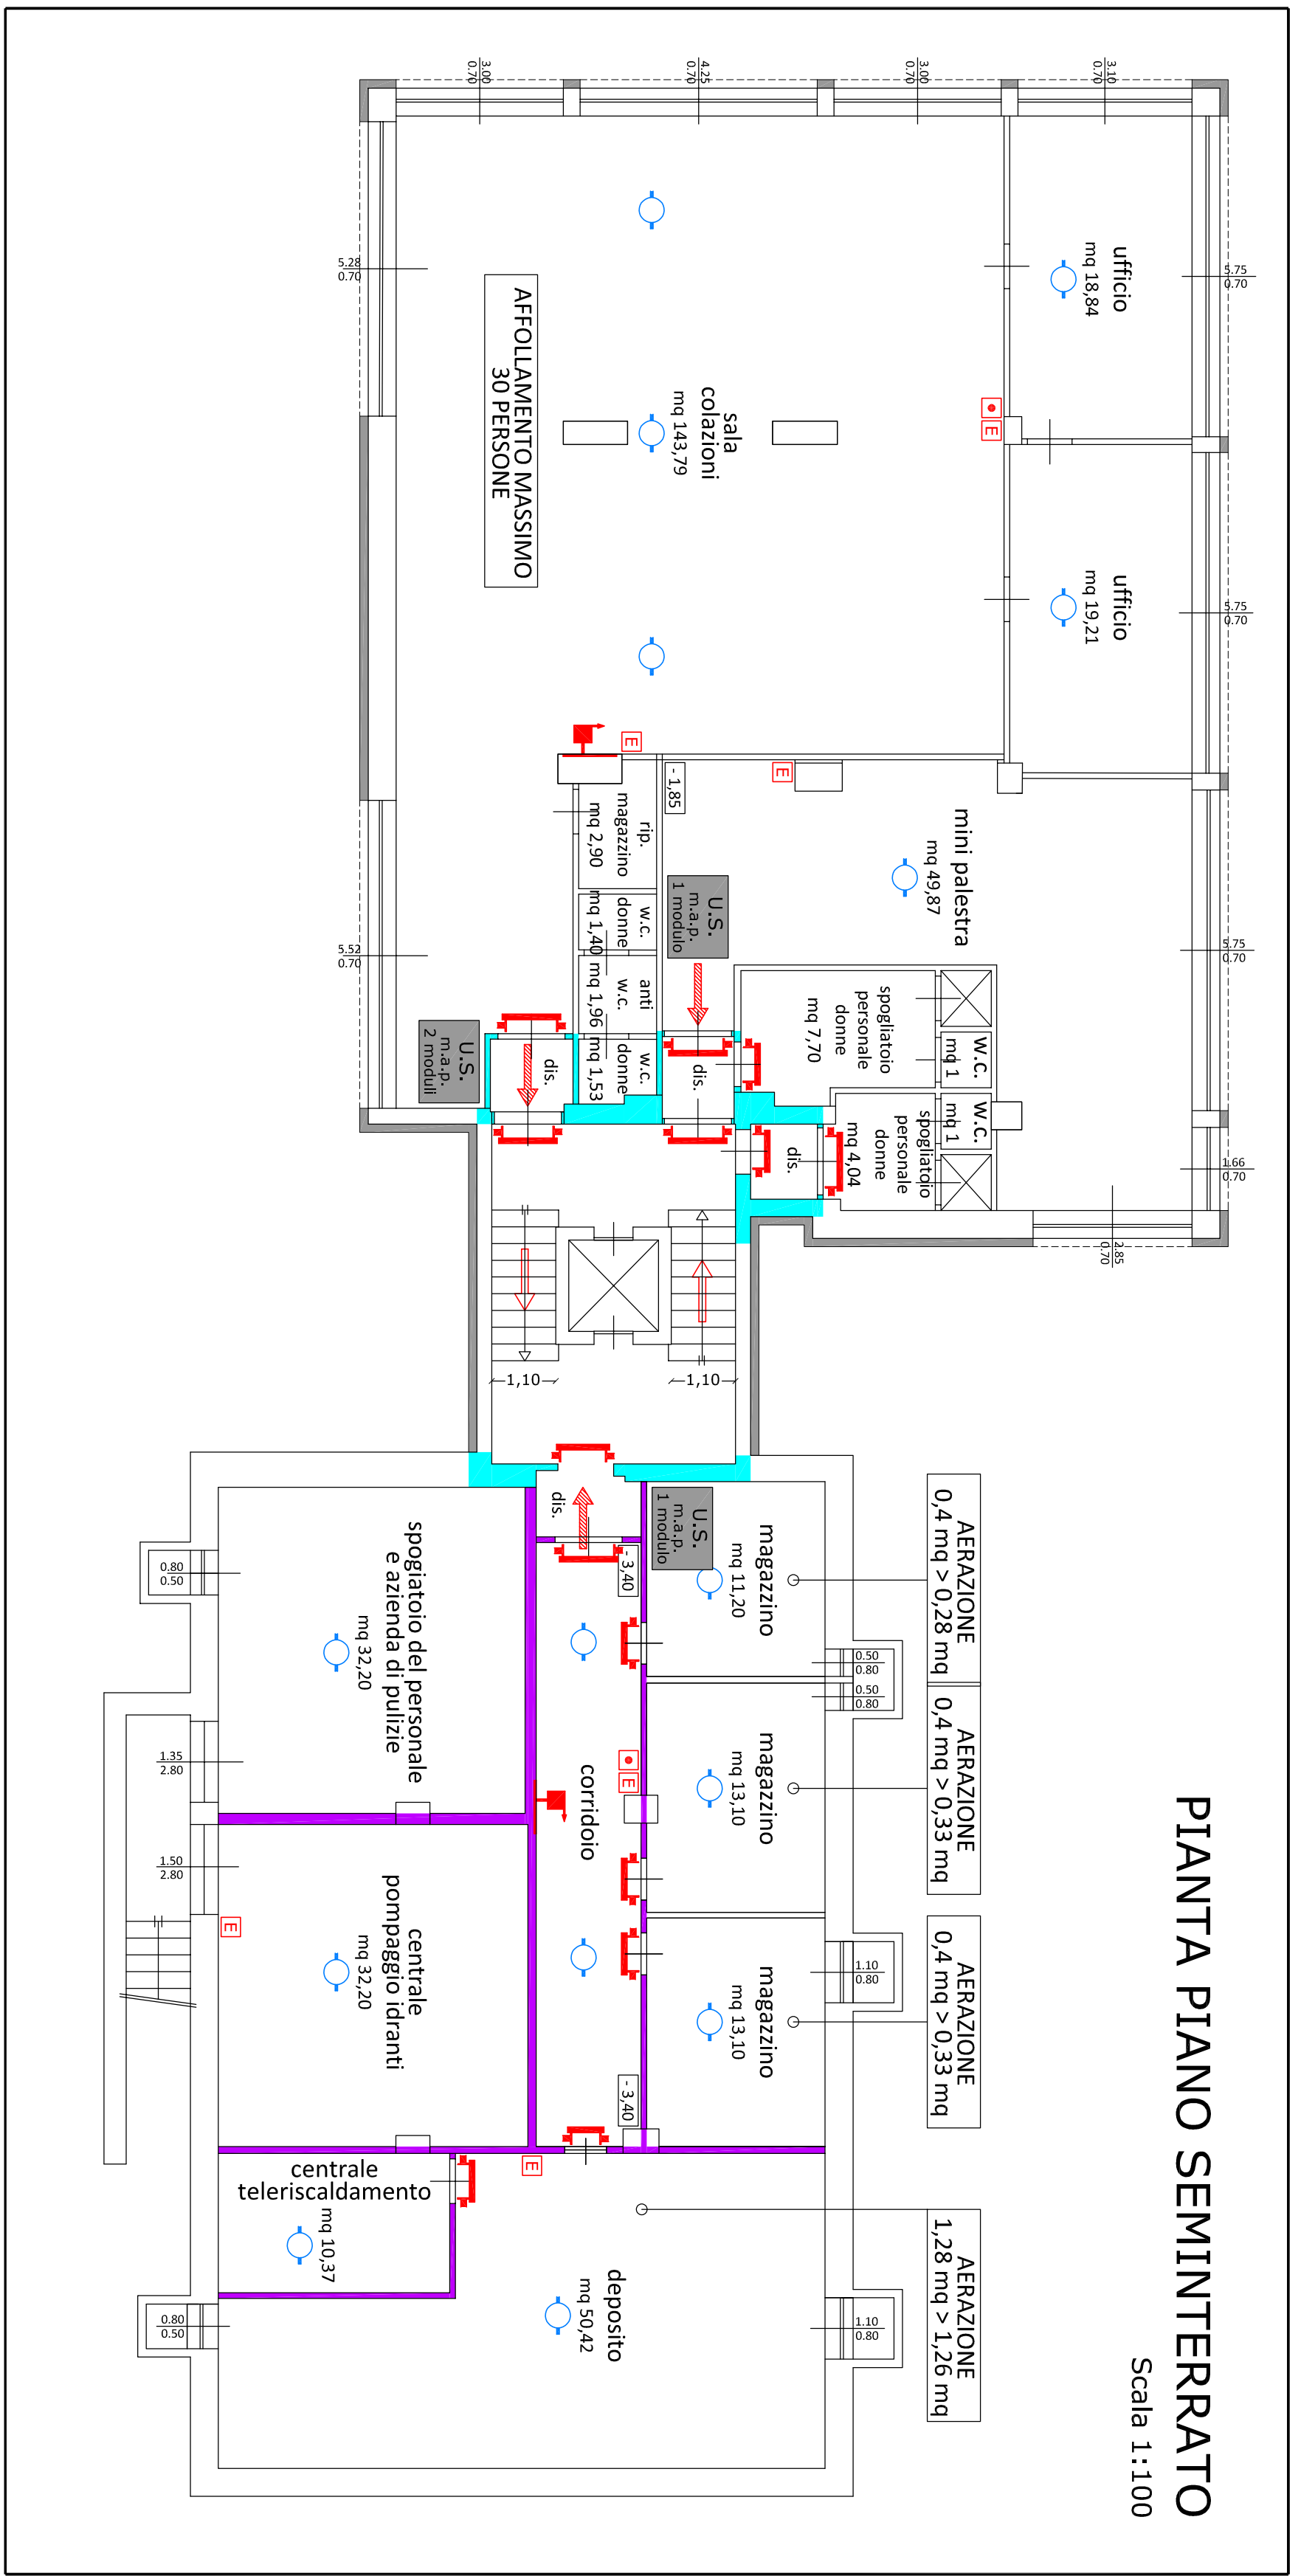

0		Pratica V.V.F. valutazione progetto antincendio		-	
Revisione		emissione		Sostituisce	
Data		Commissa		Scala	
04-02-2020		006-A/2020		1:100	
Comune		Provincia		Archivio	
Brescia		BS		006A2020 VVF R0	
Ubicazione		Progetto		del D.P.R. 01/08/2011 n° 151.	
Via Sostegno n. 10		:		Pratica V.V.F. - Attività n° 66-Z/B	
Comittente		:		Oggetto	
IGEA S.r.l.		:		Struttura alberghiera.	
Via Giovanni Chissì n. 26		:		Pianta piano seminterrato.	
Brescia		:		Pianta piano terra.	

Fluid Energy  Progettazione impianti meccanici

Via Conf. n. 22 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 030/2640000 Fax 030/2549566
E-mail fluidenergy@fluidenergy.it

Il progettista
Ing. Umberto Bianchini
Albo di Brescia A 2006

