




SEZIONE A-A

- LEGENDA**
- Antincendio
  - Porta resistente al fuoco
  - Uscita di sicurezza orizzontale
  - Uscita di sicurezza verso l'alto
  - Uscita di sicurezza verso il basso
  - Uscita di sicurezza verso l'alto
  - Struttura di separazione REI 30
  - Struttura di separazione REI 60
  - Struttura di separazione REI 90
  - Estintore portatile a polvere tipo 13A-89BC capacità 6 Kg
  - Naspo a muro UNI EN 671-1 con tubazione flessibile UNI 9487 DN25 e lancia a getto frazionato Campo d'azione degli idranti a muro UNI EN 671-1 pari a 20 m di tubo flessibile (UNI 1107/9/2014)
  - Impianto automatico di rivelazione e allarme incendio ITRAI
  - Pulsante di allarme
  - Attacco per motopompa singolo

Le porte delle camere e quelle che adducono alla scala protetta saranno dotate di sistema di autochiusura

PROSPETTO SUD

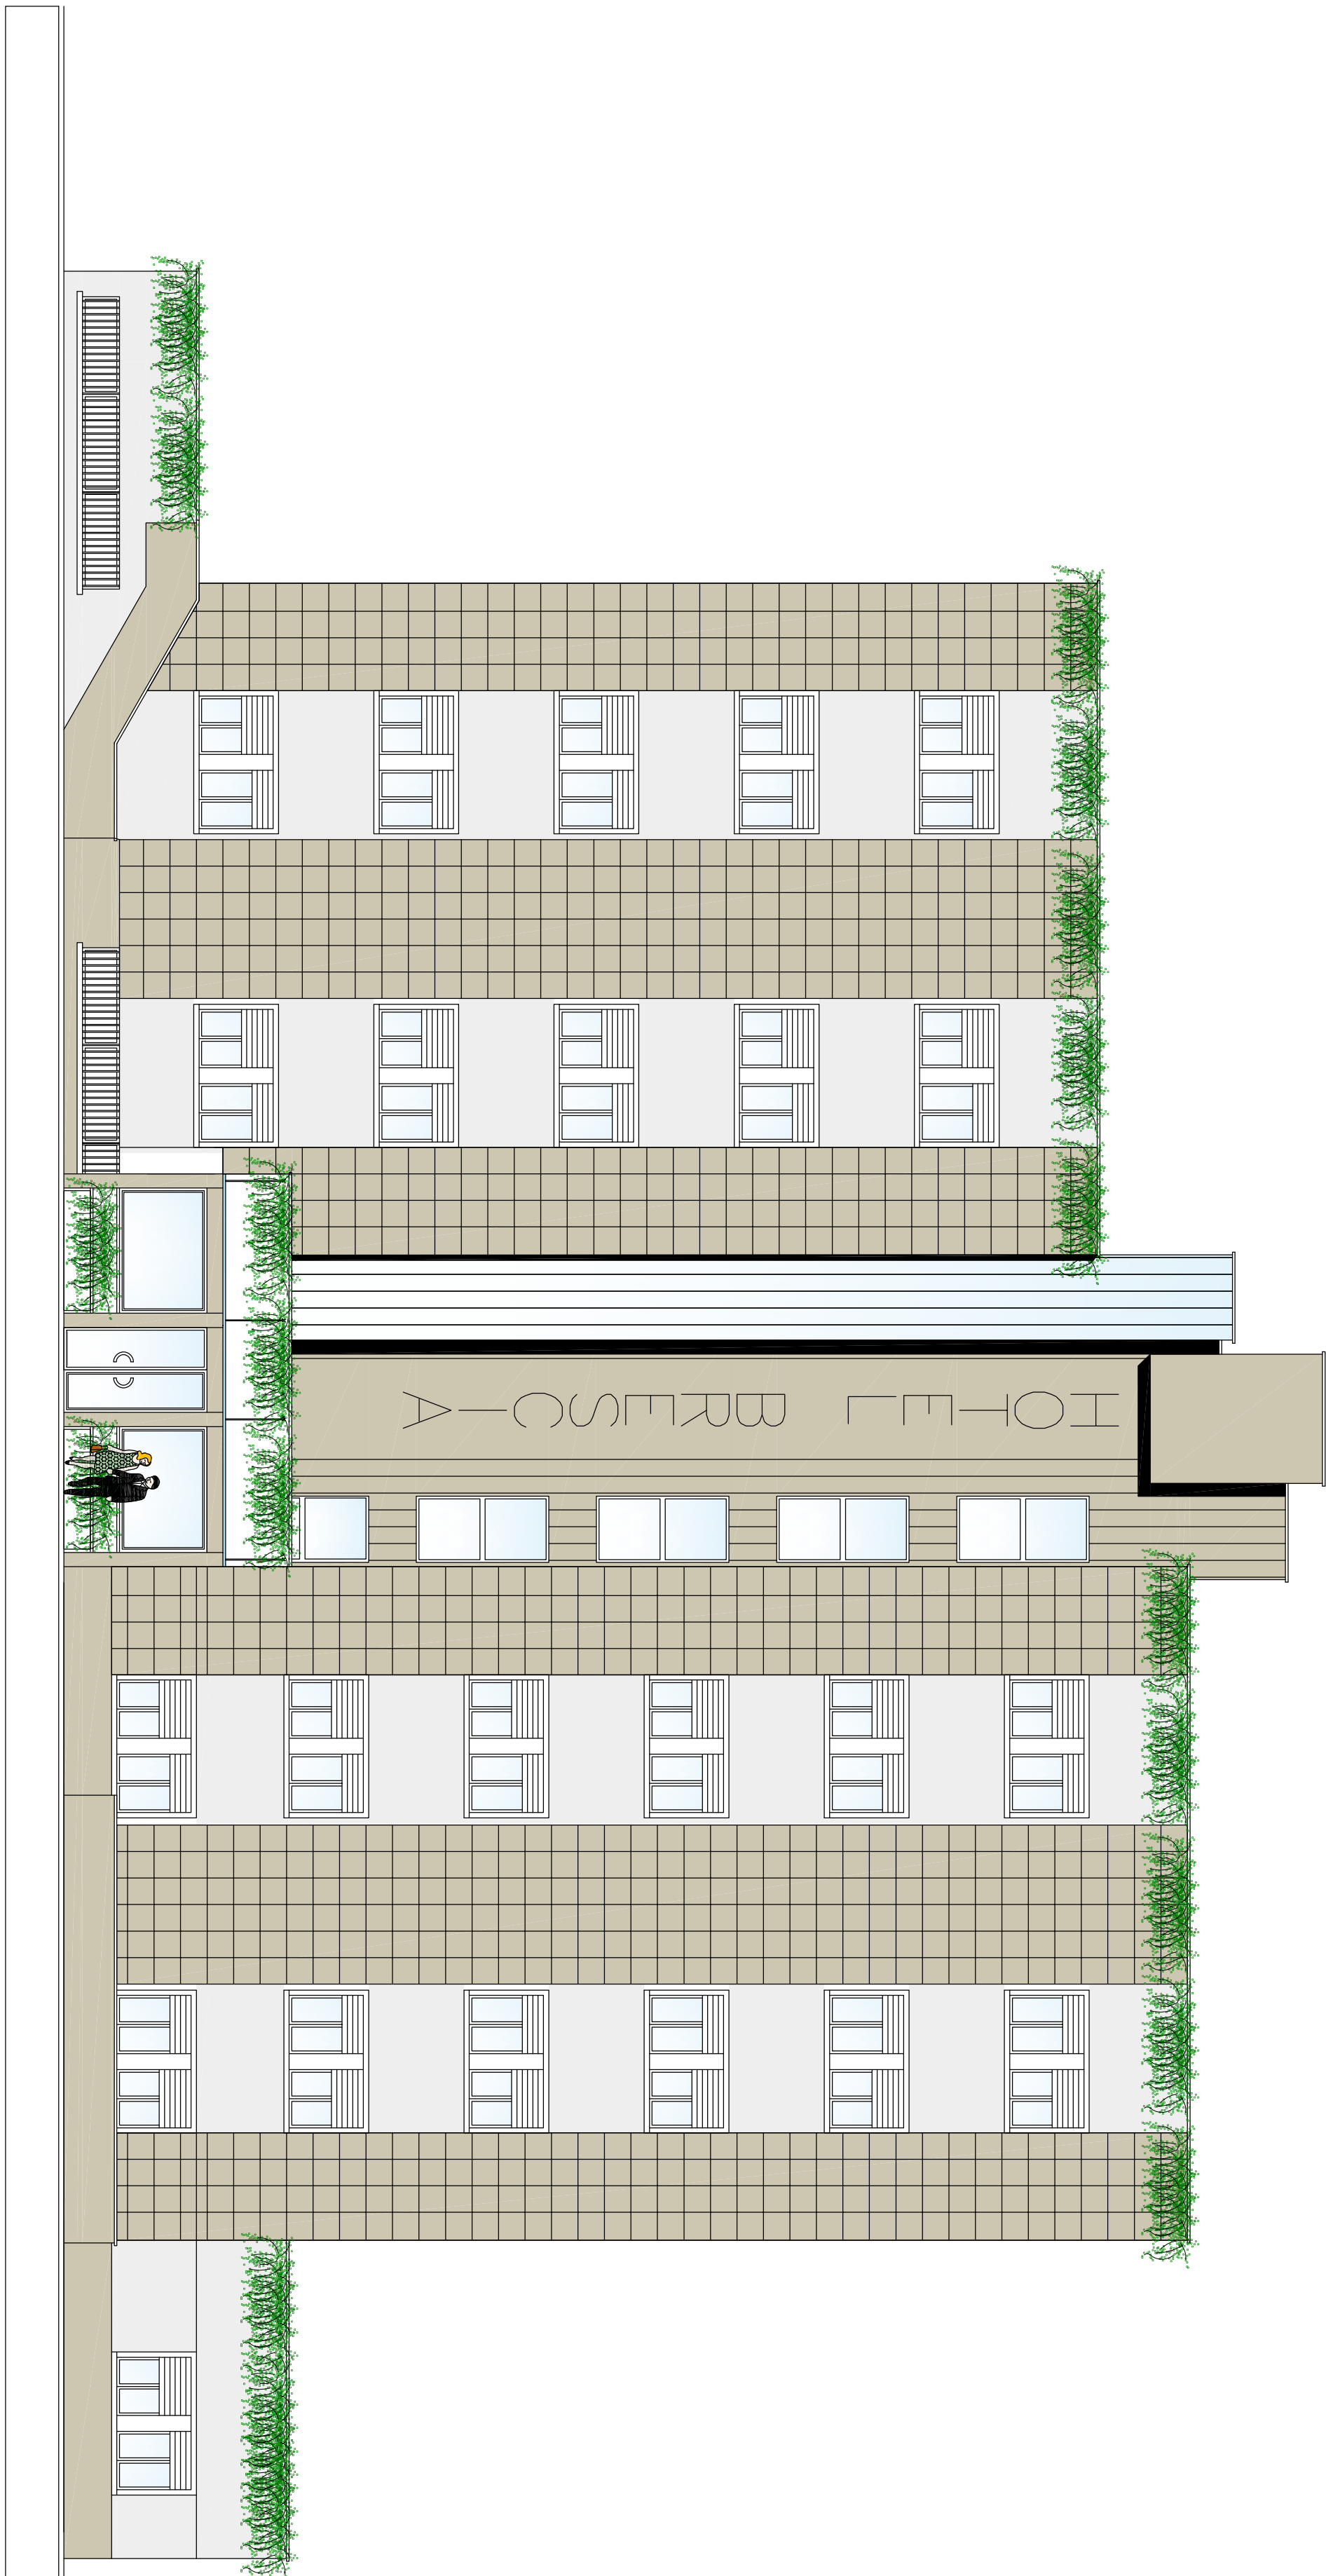

Revisione	0	Pratica VV.F. valutazione progetto antincendio	Sostituisce	-	Data	-
-----------	---	--	-------------	---	------	---

Data	04-02-2020	Commissa	006-A/2020	Scala	1:100	Tavola	06-06.0	Archivio	006A2020 VV.F R0
------	------------	----------	------------	-------	-------	--------	---------	----------	------------------

Comune	Brescia	Provincia	BS
Ubicazione	Via Sostegno n. 10		
Committente	IGEFA S.r.l. Via Giovanni Chassi n. 26 Brescia		
Oggetto	Struttura alberghiera. Prospetto sud. Sezione A-A.		

Fluid Energy	Progettazione impianti meccanici	Il progettista
Via Confà n. 72 - 25124 BRESCIA (BS) Tel. 030/260000 Fax 030/2549366 E-mail fluidenergy@fluidenergy.it		Ing. Umberto Bianchi Alto di Brescia A 2006